


Frederikshavn Varme A/S


Fjernvarmedeklaration 2025

Data fra 2024
Energi brugt per leveret varme: 0,64


Vedvarende energi

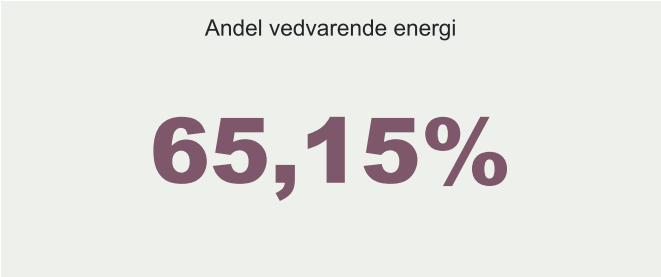

Rangering - CO₂ udledning

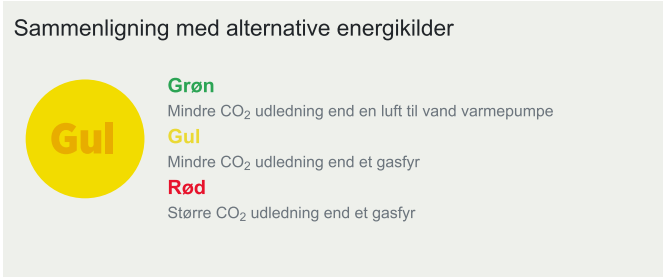

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

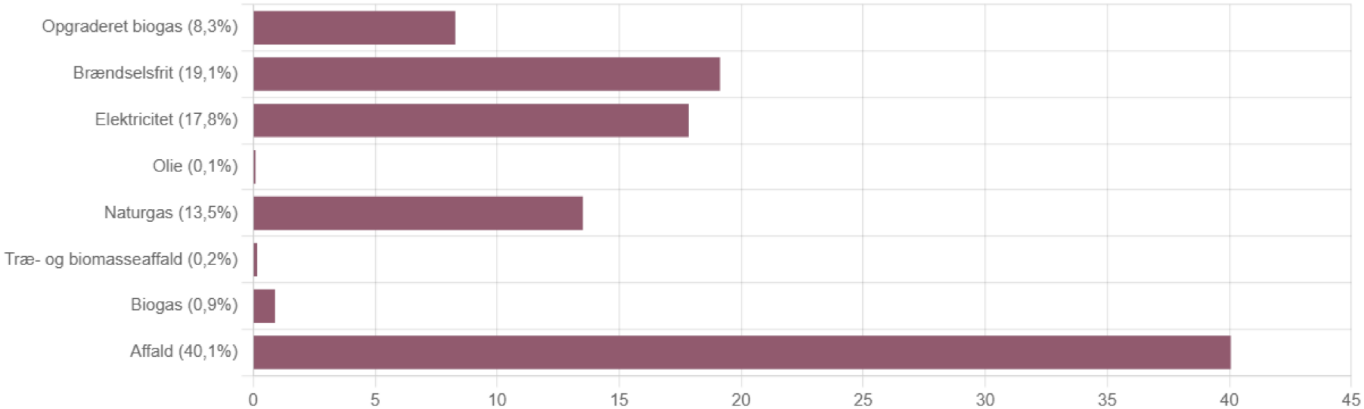

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	13,6	kg/GJ	48,8	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	3,3	g/GJ	11,9	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	0,3	g/GJ	1,1	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	13,7	kg/GJ	49,4	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	1,2	g/GJ	4,3	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	14,1	g/GJ	50,8	mg/kWh
CO (Kuliite)	11,7	g/GJ	42,1	mg/kWh
NM VOC (Uforbrændte kulbrinter)	1,4	g/GJ	5,0	mg/kWh
Partikler (TSP)	0,5	g/GJ	1,8	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Frederikshavn Varme A/S
CVR: 30173929
Knivholtvej 15 | 9900 Frederikshavn
+45 98 29 90 00 | kiar@forsyningen.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.